

Reglement van Orde Art 36 vragen

Indiener: dhr Burger en Dhr Beusen

Fractie: CDA

Onderwerp: loden waterleidingen

Vragen:

Recent heeft de NOS een enquête uitgevoerd onder gemeenten met de vraag of binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met risicovolle loden drinkwaterleidingen.


Een groot deel van de enquêeerde gemeente heeft geen zicht op het probleem van risicovolle loden leidingen. Dat geldt ook voor door de gemeente zelf beheerde panden zoals woningen, scholen en kinderdagverblijven.

Hoewel Bloemendaal niet in de enquête van de NOS is opgenomen, is de verwachting met deze problematiek ook voor Bloemendaal geldt. Immers circa 60% van de panden in Bloemendaal dateert van voor 1960, het jaar waarin nog loden leidingen werden toegepast.

Gezien de gezondheidsrisico's bij m.n. kinderen stelt het CDA de volgende vragen:

- Zijn er bij basisscholen binnen de gemeente loden leidingen bekend ?
- Zijn er bij gebouwen voor kinderopvang binnen de gemeente loden waterleidingen bekend ?
- Zijn er in Bloemendaal nog overige gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen bekend ?
- Is de gemeente voornemens gebouwen uit voornoemde categorieën te saneren ?
- Wat doet de gemeente aan voorlichting over loden leidingen voor overige belanghebbenden ?

## Adressen: bouwperiode van panden

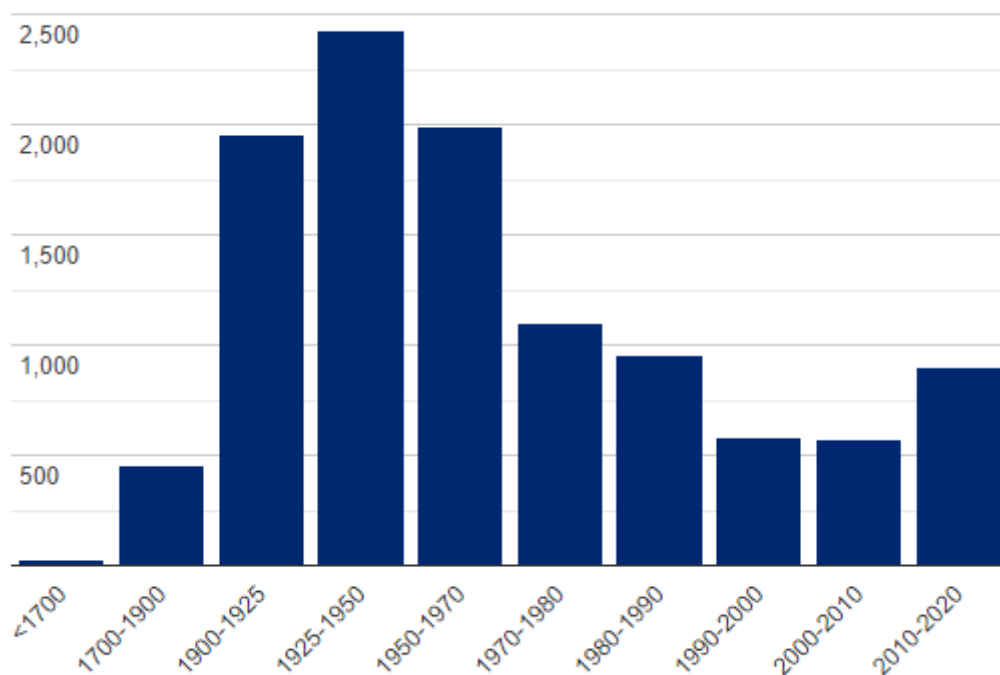

Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Panden in Bloemendaal naar categorie bouwjaar